


LEGENDA:

- symbol dziadki
- średnica i grubość ścianki rury
- grubość izolacji (średnica i grubość ścianki rury)
- C-340A, D-Rura zgrzewana PE-Xb
- 0,363% - moc dziadki po odjęciu strat [W]
- Przewody c.o.
- Przewody dalekiego zasięgu
- powrót
- zasilanie

stabilizatory różnicy ciśnień

- 1 ASV PV G25 nast. 11
- 2 ASV PV G25 nast. 15
- 3 ASV PV PLUS nast. 20
- 4 ASV PV RP25 nast. 15
- 5 ASV PV RP25 nast. 11
- 6 ASV PV RP25 nast. 6

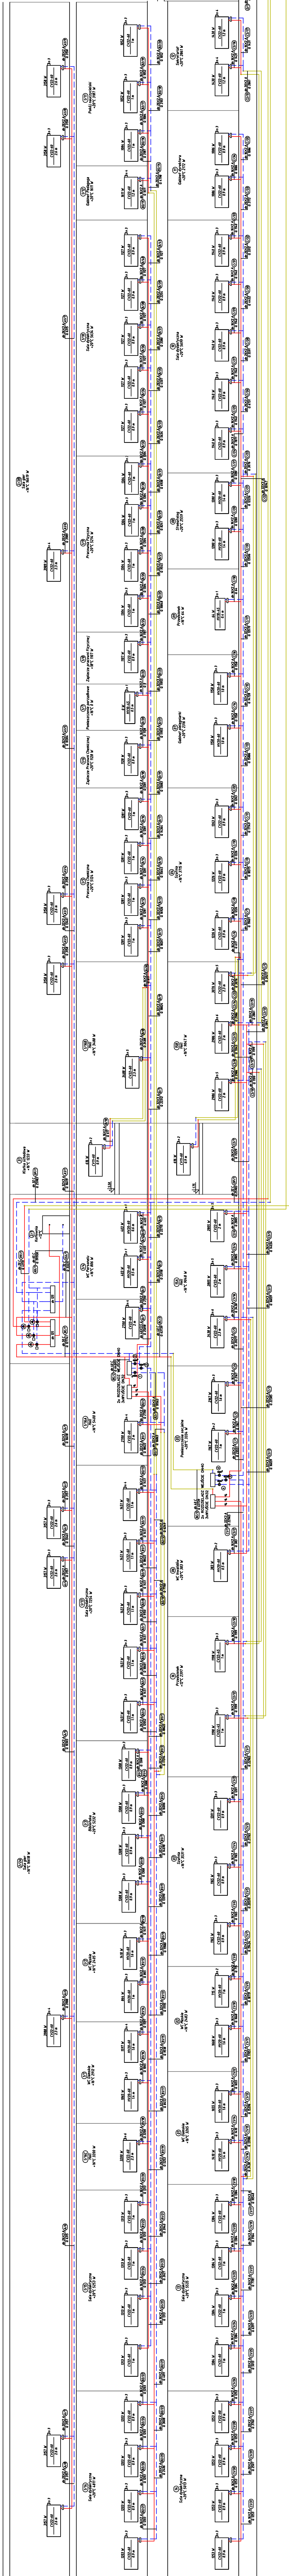

Nazwa rys.	INSTRUKCJA	Instalacja centralnego ogrzewania
Określenie	- ROZWIĄZANIE	Paneli Andrzeja Ochotkowskiego
Adres	ul. Warszawska 2	ul. Warszawska 2
Investor	Gmina Tuszów	Gmina Tuszów
Projektant	MAZOWIEC PROJEKT	MAZOWIEC PROJEKT
Wzrost	1,70 m	1,70 m
Strona	15	15