



PRZEKRÓJ A-A, B-B, KOTŁOWNI GAZOWEJ - KOTŁY W KASKADZIE 2 x 120kW

A-A



B-B

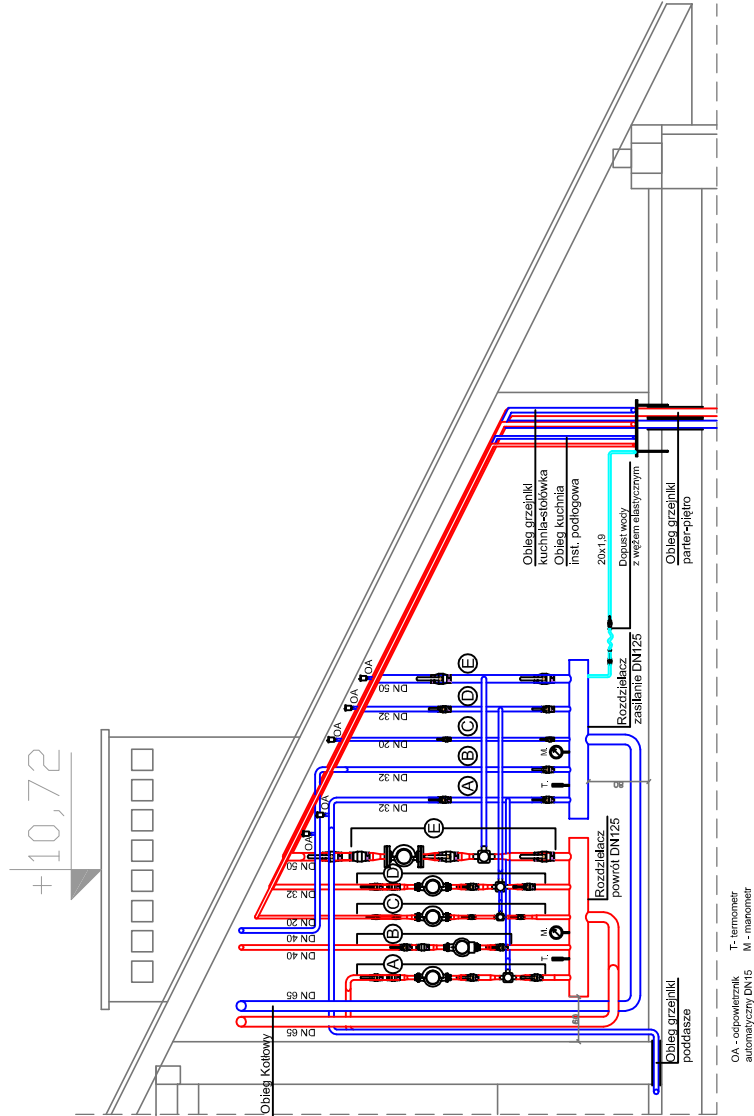

A Obieg grzejniki poddasze

Zawór kulowy DN32
Zawór zwrotny DN32
Pompa 25POe100C MEGA
Zawór zwrotny DN20
Pompa 32POr 80C
Zaw. Danfoss HRB 3-4 DN20 + AMV(E) 20/23

B Obieg ładowanie zasobnika c.w.u.

Zawór kulowy DN40
Zawór zwrotny DN40
Pompa 32POr 80C
Zawór kulowy DN40

D Obieg grzejniki stołówka-kuchnia

Zawór kulowy DN32
Zawór zwrotny DN32
Pompa 25POe100C MEGA
Zawór kulowy DN32
Zaw. Danfoss HRB 3-4 DN20 + AMV(E) 20/23

C Obieg instalacja podłogowa kuchnia

Zawór kulowy DN20
Zawór zwrotny DN20
Pompa 25POe100C MEGA
Zawór kulowy DN20
Zaw. Danfoss HRB 3-2,5 DN15 + AMV(E) 20/23

E Obieg grzejniki parter-piętro

Zawór kulowy DN50
Zawór zwrotny DN50
Pompa 32POe120AB MEGA
Zaw. Danfoss HRE 3-18 DN32 + AMV(E) 20/23
Zawór kulowy DN50

F Cyrkulacja instalacji c.w.u.

Zawór kulowy DN20
Zawór zwrotny DN20
Pompa 20PWr 30C
Zawór kulowy DN20

Nazwa rys.	Kotłownia gazowa, kotły w kaskadzie 2 x 120kW - Przekrój A-A, B-B			"ENERGAS" s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowski 07 - 410 Ostrołęka ul. Warszawska 2 tel/fax (0 29) 769-31-58, 760-08-83
Obiekt:	Budynek Gimnazjum Publicznego wraz z łącznikiem w Jasienicy			
Adres:	działka nr 829, ul. Szkolna, 05-240 Jasienica, Gmina Tuszcz			
Inwestor:	Gmina Tuszcz 05-240 Tuszcz, ul. Warszawska 10			
Zespół projektowy				
mgr inż. Andrzej Ochenkowski		Nr upr.		data: Marzec 2009
mgr inż. Paweł Ochenkowski		MAZ/0208/P0OS/08		BRANŻA: Sanitarna
mgr inż. Andrzej Ochenkowski		MAZ/0186/PWOS/05		Nr rys. 18
Podpis				