
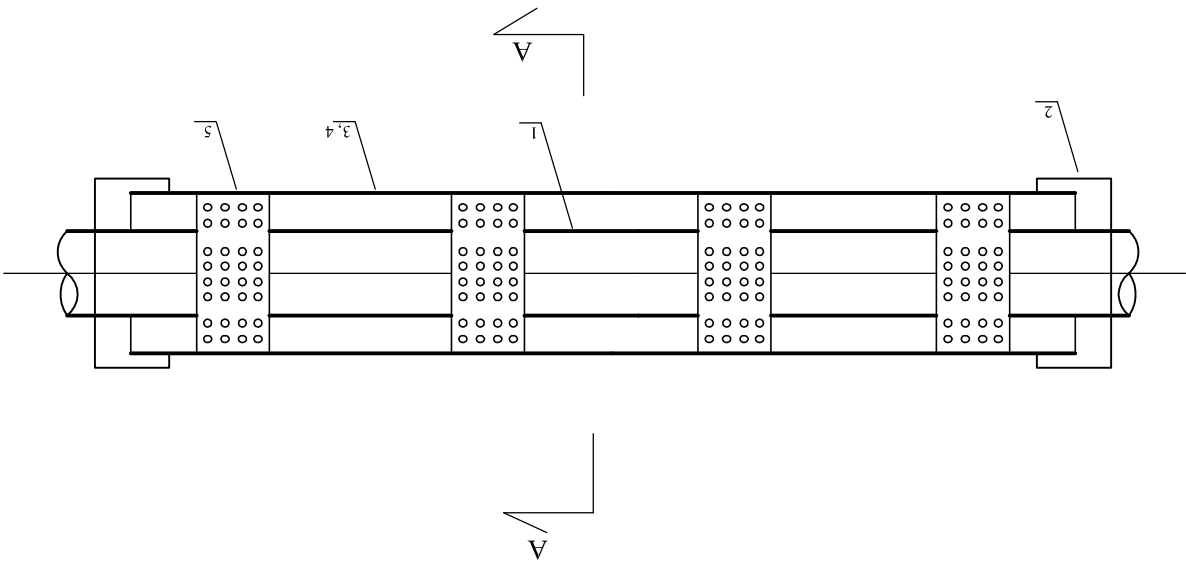


Ozn.	Specyfikacja	1	Rura przewodowa PE	40 - 225 mm	X	88,9x4,5 - 323,9x8,0 mm	Rura ochronna/przeciskowa stalowa	4	Rura ochronna PEHD	5	Płozы centrujące typu "A"
typ "A"											

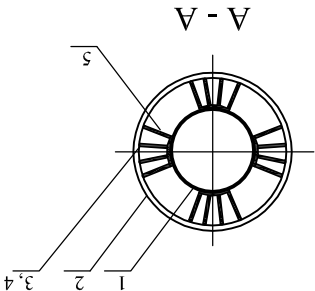

nazwa rysunku : SZCZEGÓŁ RURY OSŁONOWEJ		Wzrzesień 2009 r.	
skala :		NR : RYSUNEK	
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ "ENERGAS" s.c. PAWEŁ I ANDRZEJ OCHENKOWSCY 07-400 Ostrołęka ul. Warszawska 2 tel/fax:(029)760-08-83 www.energas.pl			
zespół autorski : mgr inż. Andrzej Ochenskowski -Projektant MAZ/0208/POOS/08 mgr inż. Paweł Ochenskowski -Sprawdzający MAZ/0186/PWOS/05 mgr inż. Adam Łepicki - Asystent Projektanta		nr uprawnień: MAZ/0208/POOS/08 podpis:	
Temat opracowania: Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Kozły, Wólka Kozłowska, Rysie, gm. Tuszcz		Inwestor: Gmina Tuszcz ul. Warszawska 10, 05-240 Tuszcz	
Lokalizacja: msc. Kozły, Wólka Kozłowska, Rysie Gmina Tuszcz			